

**MANUEL DE L'UTILISATEUR**

**THC- 355CDF**

(Alimentation Double)

**CHAUFFAGE D'APPOINT DIRECTIONNEL INDUSTRIEL /  
COMMERCIAL**

(VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL À DES FINS DE RÉFÉRENCE)



Certified to / Certifié à ANSI std Z83.7 2000

Certified to / Certifié à CGA 2.14 M2000

Pour installation intérieur ou extérieur / sans ventilation / sans surveillance

26 Benfield Drive, St.Catharines, Ontario Canada L2S 3V5  
(T) 905-685-4243 - (F) 905-685-0113

DATE D'ÉMISSION: OCTOBRE 2010

## **THC-355CDF MANUEL DE L'UTILISATEUR**

### **MISE EN GARDE GÉNÉRALE :**

**IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CET APPAREIL DE CHAUFFAGE. TOUT MANQUEMENT À CET ÉGARD POURRA CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, OU ENDOMMAGER VOS BIENS, SUITE À UNE INCENDIE, UNE EXPLOSION, UNE BRULURE, UNE ASPHYXIE, UN EMPOISONNEMENT À LA MONOXYDE DE CARBONE ET/OU UN CHOC ÉLECTRIQUE.**

**CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR DES INDIVIDUS AYANT COMPRIS LES INSTRUCTIONS, ET QUI SONT EN MESURE DES LES SUIVRE.**

**SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE OU D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'APPAREIL, VEUILLEZ CONTACTER LE FABRICANT.**

**AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE, DE BRULURE, D'INHALATION ET D'EXPLOSION. TENIR ÉLOIGNÉ DE TOUTE MATIÈRE COMBUSTIBLE (MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, PAPIERS, CARTONS, ETC.) TEL QU'IL EST PRÉCONISÉ DANS LES INSTRUCTIONS. NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL DE CHAUFFAGE DANS DES LIEUX AYANT, OU QUI POURRAIENT AVOIR, DES MATIÈRES COMBUSTIBLES EN SUSPENSION DANS L'AIR, OU EN PRÉSENCE DE PRODUITS TELS QUE L'ESSENCE, DES SOLVANTS, DE LA PEINTURE, DES POUSSIÈRES OU TOUT AUTRE PRODUIT CHIMIQUE DONT VOUS IGNOREZ LA COMPOSITION.**

**AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS UNE RÉSIDENCE OU À DES FINS RÉCRÉATIVES.**

# **AVERTISSEMENT**

L'usage de cet appareil de chauffage est autorisé par le Code CSA 2.14 ou la Norme ANSI Z83.7 2000. VEUILLEZ CONTACTER LA CASERNE DE POMPIERS DE VOTRE QUARTIER POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À L'APPLICATION LOCALE DE CES DERNIERS. L'usage de cet appareil est pour le chauffage temporaire de bâtiments ou de structures qui sont en construction, modification ou en réparation.

Certains aspects concernant l'usage de gaz combustible et d'appareils de chauffage peuvent être régis par d'autres normes. Veuillez contactez les instances locales pertinentes à ce titre.

APPAREIL DESTINÉ À UN USAGE TEMPORAIRE SEULEMENT.  
UTILISER SEULEMENT AVEC LE PROPANE OU LE GAZ NATUREL  
NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS UN ESPACE CLOS OU CONFINÉ.  
ASSUREZ VOUS DE TOUJOURS BIEN VENTILER L'ESPACE DANS LEQUEL L'APPAREIL ET UTILISÉ. AÉRATION – AIR FRAIS PROVENANT D'UNE SOURCE EXTÉRIEURE, OU PROVISION D'AIR INTÉRIEURE SUFFISANTE  
NE PAS ENTREPOSER DE GAZOLINE OU AUTRES VAPEURS INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE  
L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UNE SURFACE BIEN NIVELÉ

## **INSTALLATION :**

L'installation de cet appareil de chauffage doit respecter les règlements locaux lorsque le code national régissant les gaz combustibles ANSI Z223.1/NFPA 54, et le code régissant les installations de gaz naturel et de propane CSA B149.5 ne s'applique pas. Cet appareil doit être installé par un technicien de gaz expérimenté en respect des règlements mis en place par les instances locales compétentes.

L'installation de cet appareil pour une utilisation avec une citerne ou un cylindre de propane doit respecter les règlements locaux, ou à défaut, le code concernant l'entreposage et la manutention de gaz liquéfiés ANSI/NFPA 58 et le code concernant les installations de gaz naturel et de propane CSA B149.5.

L'appareil doit être situé à au moins 10 pi (3m) de tout cylindre de propane. Cet appareil ne doit pas être dirigé vers un contenant de propane qui se situe à moins de 20 pi (6m).

## **COMMENT BRANCHER VOTRE APPAREIL À LA SOURCE D'ALIMENTATION**

### **PROPANE**

Si vous utilisez des cylindres, ces derniers doivent avoir une capacité minimale de 100lbs. **Les cylindres utilisés doivent être du type débit de vapeur seulement.**

1. Toute connexion à une cylindre doit être effectuée à l'aide d'une clé à mollette afin de bien serrer le raccord du POL.
2. Lorsque vous branchez ou débranchez le cylindre, assurez-vous que la soupape est bien fermée.
3. De l'eau savonneuse doit être appliqués à tous les branchements afin de vérifier qu'il n'y aucune fuite du système.
4. L'alimentation doit être coupée au niveau du cylindre, ou des cylindres, de propane lorsque l'appareil n'est pas en service. Lorsque l'appareil est entreposé à l'intérieur, les cylindres de propane doivent être débranchés de l'appareil et entreposés en respect des normes CSA B149.5 concernant le gaz naturel et le propane.  
ANSI Z223.1/NFPA 54

### **GAZ NATUREL**

Utiliser le régulateur seulement si la pression d'alimentation de l'appareil est supérieure à 14" WC.

Branchez le régulateur à la ligne d'alimentation en gaz naturel.  
La pression d'alimentation minimum de l'appareil est de 9.0" WC

### **TUYAUTAGE :**

Cet appareil doit être installé par un technicien de gaz expérimenté en respect des règlements mis en place par les instances locales compétentes. Le diamètre des tuyaux sera déterminé en fonction de la longueur des tuyaux requise pour l'installation en plus de la classification btu/h de l'appareil, ou des appareils. Les tableaux de tuyautage adéquats doivent être utilisés pour déterminer le diamètre des tuyaux selon la distance à parcourir entre la source d'alimentation et l'appareil.

### **PRESSIONS :**

	<b>MIN.</b>	<b>MAX.</b>
PROPANE PRESSION ENTRANT :	11 pouces WC	14 pouces WC
GAZ NATUREL PRESSION ENTRANT :	9.0 pouces WC	14 pouces WC

Cet appareil de chauffage doit être alimenté avec des pressions qui correspondent à celles indiquées sur l'étiquette. Une pression excessive peut provoquer une défaillance des contrôles.

**CONDUIT :**

LES CONDUITS DU FABRIQUANTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC CET APPAREIL DE CHAUFFAGE, NUMÉRO DE PIÈCES TCHP-WD18. (HITEX 18" X 12 PI) ET AVEC UN MAXIMUM DE 12 PIEDS DE CONDUIT, SEULEMENT.

**COMBUSTIBLE:**

Cet appareil de chauffage fonctionne seulement avec le propane ou le gaz naturel. La pression du collecteur est indiquée sur l'étiquette approuvée. Toute pièce de rechange doit être achetée auprès du fabricant ou d'un agent autorisé.

**TUYAUX :**

Tous les tuyaux qui servent à brancher cet appareil à sa source de combustible doivent être de type 1, et approuvés pour une utilisation avec des systèmes de raccordement de propane / gaz naturel.

**ÉLECTRICITÉ :**

**AVERTISSEMENT**

**Instructions pour la mise à terre**

Pour votre sécurité, cet appareil est muni d'une prise à trois lames avec mise à terre afin de prévenir les risques de choc électrique. Elle doit être branchée correctement dans un réceptacle avec mise à terre dédié aux prises à trois lames. Veuillez noter que le moteur de cet appareil requiert une puissance de 15 amp. Assurez-vous d'utiliser une rallonge appropriée.

**DISTANCES MINIMALES D'ÉLOIGNEMENT DES MATIÈRES**

**COMBUSTIBLES :**

**DESSUS : 5 pi DEVANT : 2 pi COTÉS : 1 pi ARRIÈRE : 2 pi**

**SIGNIFICATION DE CHACUN DES VOYANT LUMINEUX**

LUMIERE VERTE CONSTANTE ..... COURANT ADEQUAT

LUMIERE ROUGE CONSTANTE ..... POLARITE INVERSE

LUMIERE RUGE ET VERTE SONT ALLUME DE FACON CONSTANTE..... PROBLEME DE MISE A LA TERRE

**ATTENTION : LORSQUE LA LUMIERE ROUGE ET LA LUMIERE VERTE SONT ALLUMÉES DE FACON CONSTANTE EN MEME TEMPS, VOUS DEVEZ ABSOLUMENT CORRIGER LA SITUATION AVANT DE PROCEDER A L'ALLUMAGE DE LA CHAUFFERETTE. UN MANQUEMENT A CETTE CONSIGNE ANNULERA VOTRE GARANTIE.**

## **ENTRETIEN**

- 1** Chaque appareil de chauffage devrait faire l'objet d'une inspection avant chaque utilisation et annuellement au minimum, effectuée par un technicien de service qualifié.
- 2** Le tuyautage doit faire l'objet d'une inspection visuelle avant chaque utilisation de l'appareil. Si vous observez des signes d'usure, ou si le tuyau a été sectionné, il doit être remplacé avant de mettre l'appareil de chauffage en marche. Le tuyautage de remplacement sera un modèle recommandé par le fabricant.
- 3** L'appareil doit être tenu à l'écart des matières combustibles, essence et tout autre vapeur inflammable ou liquide.
- 4** Le flux de combustion et d'aération doivent pouvoir circuler librement, sans obstruction. Bien vérifier l'assemblage du ventilateur et assurez-vous que le moteur et la lame fonctionnent correctement.
- 5** Vous pouvez débarrasser l'appareil des accumulations de poussière et de saleté à l'aide d'air comprimé.

**N.B. Ne pas utiliser de l'air comprimé à l'intérieur du tuyautage ou des composants du régulateur.**

## **INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE**

- 1** Pour le propane – Branchez le POL entrant du régulateur de l'appareil sur le cylindre de propane.  
Pour le gaz naturel – Assurez-vous que l'appareil est alimenté par un débit en gaz d'au moins 9.0" WC
- 2** Vérifiez que la vanne de sélection de l'appareil est à la bonne position (Propane ou Gaz naturel).
- 3** Ouvrez la source d'alimentation.
- 4** Enfoncez le bouton poussoir du ventilateur jusqu'à la position "MARCHE". Le moteur du ventilateur démarrera et l'air sera propulsé vers l'extérieur de l'appareil.
- 5** Enfoncez le bouton poussoir du chauffage jusqu'à la position "MARCHE". L'élément chauffant devrait s'allumer et de l'air chaud sera propulsé vers l'extérieur de l'appareil.
- 6** Vérifiez la pression du collecteur et réglez-la au niveau adéquat (voir page 7).
- 7** Programmez le thermostat (le cas échéant) à la température désirée.
- 8** Surveillez visuellement l'indicateur lumineux d'alimentation électrique. **(Référez-vous à l'étiquette afin de savoir si la puissance électrique est adéquate)**
- 9** Si l'appareil ne démarre pas après 3 tentatives, contactez votre fournisseur.

## **ARRÊT DE L'APPAREIL**

- 1 Fermez la source d'alimentation.
- 2 Réglez l'élément chauffant sur "ARRÊT".
- 3 Attendez 2-3 minutes puis déplacez le réglage du ventilateur à la position "ARRÊT".
- 4 Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.

### **Note importante**

Lorsque l'appareil est entreposé à l'intérieur, les cylindres de propane doivent être débranchés de l'appareil et entreposés en respect des normes CSA B149.5 concernant les installations de gaz naturel et de propane et ANSI Z223.1/NFPA 54.

## **THC-355CDF – SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE**

### **MODÈLE THC- 355CDF**

<b>TYPE DE COMBUSTIBLE (alimentation double) DÉBIT ENTRANT MAX. (btu/h)</b>	<b>PROPANE 330 000 btu/h</b>	<b>GAZ NATUREL 330 000 btu/h</b>
<b>PRESSION ENTRANT</b>	<b>Min. 11"WC/Max. 14"WC</b>	<b>Min. 9.0" WC/Max. 14"WC</b>
<b>PRESSION COLLECTEUR ÉLÉMENT CHAUFFANT</b>	<b>7.75" WC</b>	<b>5.5" WC</b>
<b>CONS. DE COMBUSTIBLE / H</b>	<b>16.0 LBS</b>	<b>307 CFH</b>
<b>HAUSSE DE TEMP. (au-dessus de la temp. ambiante)</b>	<b>160 (F)</b>	<b>150 (F)</b>
<b>CONS. AMP DÉMARRAGE</b>	<b>21 AMP EN CONTINU 7 AMP</b>	
<b>TAILLE SORTIE (Conçu pour conduit de 18" de diamètre)</b>	<b>12,5" X 10,75"</b>	
<b>DIMENSIONS (P X L X L (IN.))</b>	<b>42" X 46" X 32,5"</b>	
<b>POIDS À LA LIVRAISON</b>	<b>390 LBS</b>	
<b>ALLUMAGE</b>	<b>Moteur à allumage directe Contrôle du thermostat</b>	
<b>CIRCULATION D'AIR</b>	<b>2400 CFM</b>	
<b>APPROUVÉE</b>	<b>cETLus publié</b>	

## **SÉRIES THC – DIAGNOSTIQUE DE PROBLÈMES TECHNIQUES**

**NOTE IMPORTANTE :** Afin de faciliter la diagnostique de problèmes techniques, certaines images montreront l'appareil dépourvu de panneaux à des fins d'identification.

**Tous les panneaux et attaches doivent être mis en place selon les instructions du fabricant afin de garantir l'utilisation sécuritaire et efficace de cet appareil alimenté par le gaz.**

### **PROBLÈME TECHNIQUE :**

**L'appareil ne chauffe pas, le ventilateur fonctionne**

### **CAUSES POTENTIELLES**

Il y a une obstruction à l'arrière de l'appareil

Dans ce cas, il faut effectuer la remise à zéro manuel du disque  $\frac{3}{4}$ " pour que l'élément chauffant puisse continuer à chauffer.

### **SOLUTION**

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstruction à l'arrière de l'appareil et qu'il y a suffisamment d'espace libre autour de l'appareil en tout temps (voir les spécifications à cet effet).

Le bouton de remise à zéro en cas de dépassement de la température maximale se trouve derrière les ailettes sur l'arrière de l'appareil.

DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DE LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. Passez votre main derrière l'écran protecteur et poussez le bouton "rouge" afin de remettre le commutateur à zéro.

Assurez-vous que le panneau est bien fermé avant de remettre l'appareil en marche.

### **COMPOSANT**

Arrière de l'appareil

Ouvrez lentement le panneau.

Arrière de l'appareil laissant entrevoir le disque de  $\frac{3}{4}$ " de remise à zéro manuel.

(Disque  $\frac{3}{4}$ " de remise à zéro manuelle montré à des fins d'identification)

Bouton rouge

## **PROBLÈME TECHNIQUE :**

### **CAUSES POTENTIELLES**

Commutateur marche-arrêt de l'élément chauffant défectueux.

L'appareil ne s'allume pas.

Alimentation en gaz.

Soupape de gaz/Électrovanne

Allumeur/Détecteur de flamme

### **SOLUTION**

Remplacer le commutateur

Assurez-vous que la pression de l'alimentation est adéquate (voir les spécifications à cet effet).

Assurez-vous que l'électrovanne est chargée (utiliser un voltmètre).

Assurez-vous que la ventouse de l'électrovanne est bien active (utiliser un manomètre sur le point de test après l'électrovanne).

Assurez-vous que l'espace entre l'allumeur et le détecteur est d'environ 1/8" - 3/16".  
NE PAS ajuster la face en porcelaine de l'allumeur au risque de causer des dommages permanents.

Vérifier la connexion des fils de l'allumeur.

Assurez-vous que l'étincelle de l'allumeur est assez forte.

Remplacez l'allumeur au besoin.

### **COMPOSANT**

Veuillez prendre note de l'emplacement du détecteur de l'allumeur.

## **PROBLÈME TECHNIQUE :**

### **CAUSES POTENTIELLES**

Panneau d'allumage

Thermostat

Thermostat facultatif

### **SOLUTION**

Assurez-vous que les signaux de l'allumeur et de la vanne de gaz/électrovanne sont bien présents.

Assurez-vous que le thermostat demande la génération de chaleur (si c'est bien le cas, le ventilateur se mettra en marche).

Par mesure de sécurité, le thermostat a un retardement de 10 secondes.

Si votre appareil est équipé d'un thermostat externe (en option), vérifiez que les connexions sont sécuritaires puis redémarrer l'appareil. Si l'appareil ne se remet pas en marche, débranchez le thermostat additionnel et redémarrer l'appareil afin de vérifier son état de fonctionnement. Si l'appareil redémarre, remplacez le thermostat.

### **COMPOSANT**

Panneau d'allumage standard.

Assurez-vous que la mise à terre du panneau a bien été effectuée.

## **PROBLÈME TECHNIQUE :**

L'appareil ne reste pas allumé après le démarrage.

Électrique

Tuyautage

## **CAUSES POTENTIELLES**

Fil d'allumage défectueux

Allumeur/détecteur de flamme défectueux

Panneau d'allumage

Thermostat

Tous composants.

Tous raccords de tuyau.

## **SOLUTION**

Assurez-vous que les connexions sont solides.

Remplacez l'allumeur/détecteur de flamme au besoin.

Vérifiez la bonne connexion du fil de mise à terre.

### **(Voir étiquette sur le radiateur)**

Lumière verte – Alimentation électrique satisfaisante

Lumière rouge fixe – Polarité contraire

Lumière rouge clignotante – Problème de mise à terre ou Neutre

Manquante

Assurez-vous que le thermostat demande la génération de chaleur

N.B. si le thermostat ne demande pas la génération de chaleur, l'appareil ne fonctionnera pas.

Avant de remplacer un composant, vérifiez toutes les connexions afin de vous assurer que le circuit électrique est bien complète (utiliser un voltmètre et suivez le schéma de filage ci-inclus).

Lorsque vous resserrez, desserrez ou remplacez un raccord, veillez à enlever le record et à appliquer un lubrifiant à tous les fils mâles avant de les raccorder.

Après l'entretien de l'appareil, la queue de la soupape doit être inspectée pour la présence de fuites en utilisant de l'eau savonneuse ou autre solution destinée à détecter les fuites.

## **COMPOSANT**

Inspectez le fil d'allumage et remplacez-le s'il est endommagé.

Effectuez un contrôle visuel de l'indicateur d'alimentation électrique.

## THC-355CDF – LISTE DE PIECE



**BRULEUR**

**THCP-101**



**ASSEMBLAGE D'ALLUMAGE  
ET DETECTEUR**

**THCP-102**



**FIL D'ALLUMAGE  
ELECTRONIQUE**

**THCP-103A**



**TRANSFORMATEUR  
120/24V**

**THCP-104**



**VALVE DU GAZ- 24V**

**THCP-105A**



**CONTROLE D'IGNITOIN**

**THCP-106A**



**HARNAIS DE FILAGE**

**THCP-107A**



**HAUTE LIMITE(200F)  
THCP-108A  
HAUTE LIMITE BRULEUR(300F)  
THCP-109**



**LE CHANGEMENT D'AIR  
PROUVANT DE VOILE**

**THCP-110B**



**CHANGEMENT DE FAN  
OU DE BRULEUR  
THCP-111**



**MOTEUR 3/4 HP**

**THCP-113A**



**LAME DE FAN**

**THCP-114B**



**ORIFICE**

**THCP-118**



**SUPPORT ORIFICE**


**THCP-119**



**CORDE D'ELECTRIQUE**

**THCP-121**

## THC-355CDF – LISTE DE PIECE

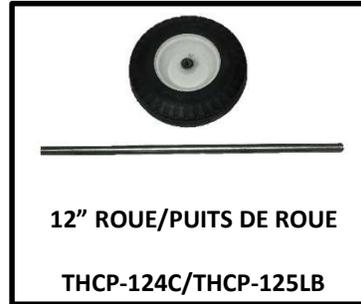

## THC-355CDF – LISTE DE PIECE



**VANNE DE SELECTION DE GAZ  
A VERROUILLE  
THCP-155**



**VOYANT DE NIVEAU  
THCP-162**



**GARDE POUR POULIE  
THCP-164**



**SUPPORT POUR THERMOSTAT  
THCP-165**



**20 FT CORD  
THCP-TH-CORD**



**THERMOSTAT C/W 20 FT  
CORD  
THCP-TH**



**BOUTON POUR THERMOSTAT  
TH-KNOB**

# LISTE DE PIECE POUR LE THC-355CDF


<b>Part Number</b>	<b>Part Description</b>
THCP-101	ÉLÉMENT CHAUFFANT EN FONTE
THCP-102	ASSEMBLAGE D'ALLUMEUR/ DÉTECTEUR DE FLAMME
THCP-103A	FIL D'ALLUMAGE
THCP-104	120/24 TRANSFORMATEUR DE VOLTAGE
THCP-105A	SOUPAPE DE GAZ / ÉLECTROVANNE - 24V (THC-355DF SEULEMENT)
THCP-106A	CONTROL D'ALLUMAGE - 120V
THCP-107A	HARNAIS DE FILAGE POUR THCP-106A
THCP-108A	LIMITE DE HAUTE TEMPÉRATURE (SORTIE) 200F
THCP-109	LIMITE DE HAUTE TEMPÉRATURE (ÉLÉMENT CHAUFFANT) 300F
THCP-110B	INTERRUPTEUR À AILETTES POUR VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'AIR
THCP-111	COMMUTATEUR ÉLÉMENT CHAUFFANT OU VENTILATEUR
THCP-113A	MOTEUR 3/4 CH - THC-355DF
THCP-114B	LAME DE VENTILATEUR - THC-355DF
THCP-115AC	ORIFICE POUR THC-355DF
THCP-119A	PORTE ORIFICE POUR THC-355DF
THCP-121A	FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR THC-355DF
THCP-122	POIGNÉES LATÉRALES (UNITÉ), DEUX REQUISES
THCP-124C	ROUES - 12" (UNITÉ), DEUX REQUISES
THCP-124B	6" ROULETTE À VERROUILLE (UNITÉ), DEUX REQUISES
THCP-125LB	TIGE DE ROULETTE - THC-355DF
THCP-129B	RÉGULATEUR À DEUX NIVEAU , SORTIE ½, (LARGE)
THCP-131A	FERMETURE DE PORTE POUR CHAUFFAGE DE TENTE (UNITÉ), DEUX REQUISES
THCP-132	CHARNIÈRE DE PORTE (UNITÉ), QUATRE REQUISES
THCP-146	TENSEUR DE COURROIE
THCP-147	POULIE DE TENSEUR DE COURROIE
THCP-148	BAGUE DE POULIE DE TENSEUR DE COURROIE
THCP-149	POULIE DE MOTEUR
THCP-150A	TIGE DE POULIE
THCP-151	BLOC DE COUSSIN (DEUX UNITÉS REQUISES)
THCP-152	3/4" X 16" TIGE DE POULIE
THCP-153	COURROIE DE MOTEUR

THCP-154A	INDICATEUR D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
THCP-155	VANNE DE SÉLECTION DE GAZ À VERROUILLE
THCP-156	BAGUE DE DÉBIT ENTRANT - THC-355DF
THCP-157	PORTE AVANT - THC-355DF
THCP-158	PORTE ARRIÈRE - THC-355DF
THCP-159	PANNEAU DE DESSUS - THC-355DF
THCP-160	PANNEAU LATÉRAL (SOCKET) - THC-355DF
THCP-161	PANNEAU LATÉRAL (ALIMENTATION COMBUSTIBLE) - THC-355DF
40-100-12	3/4" COUDE 90 DEGRÉS
40-113E5	3/4" X 5" CHEMINÉE
40-113D1.5	1/2" X 1 1/2" CHEMINÉE
40-116-8	1/2" COUDE DE RUE 90 DEGRÉS (UNITÉ), DEUX REQUISES
40-120-12-8	3/4" X 1/2" BAGUE RÉDUCTRICE
348-12E	3/4 MP X 3/4 M.JIC ADAPTATEUR EN ACIER
THCP-162	VOYANT DE NIVEAU
THCP-163	SUPPORT POUR ESSIEU
THCP-164	GARDE POUR POULIE
THCP-165	SUPPORT POUR THERMOSTAT
THCP-TH-CORD	CORDON D'ALIMENTATION POUR THERMOSTAT 20'
TH-KNOB	BOUTON POUR THERMOSTAT
2003-T	RACCORD DE POL

## **ACCESSORIES**

Part Number	Part Description
THCP-WD18	18" X 12PI CONDUITS
THCP-DA18	ADAPTATEUR DE CONDUITS 18"
THCP-DD18	DIFFUSEUR DE CONDUITS 18"

# THC SERIES WIRING DIAGRAM 2010

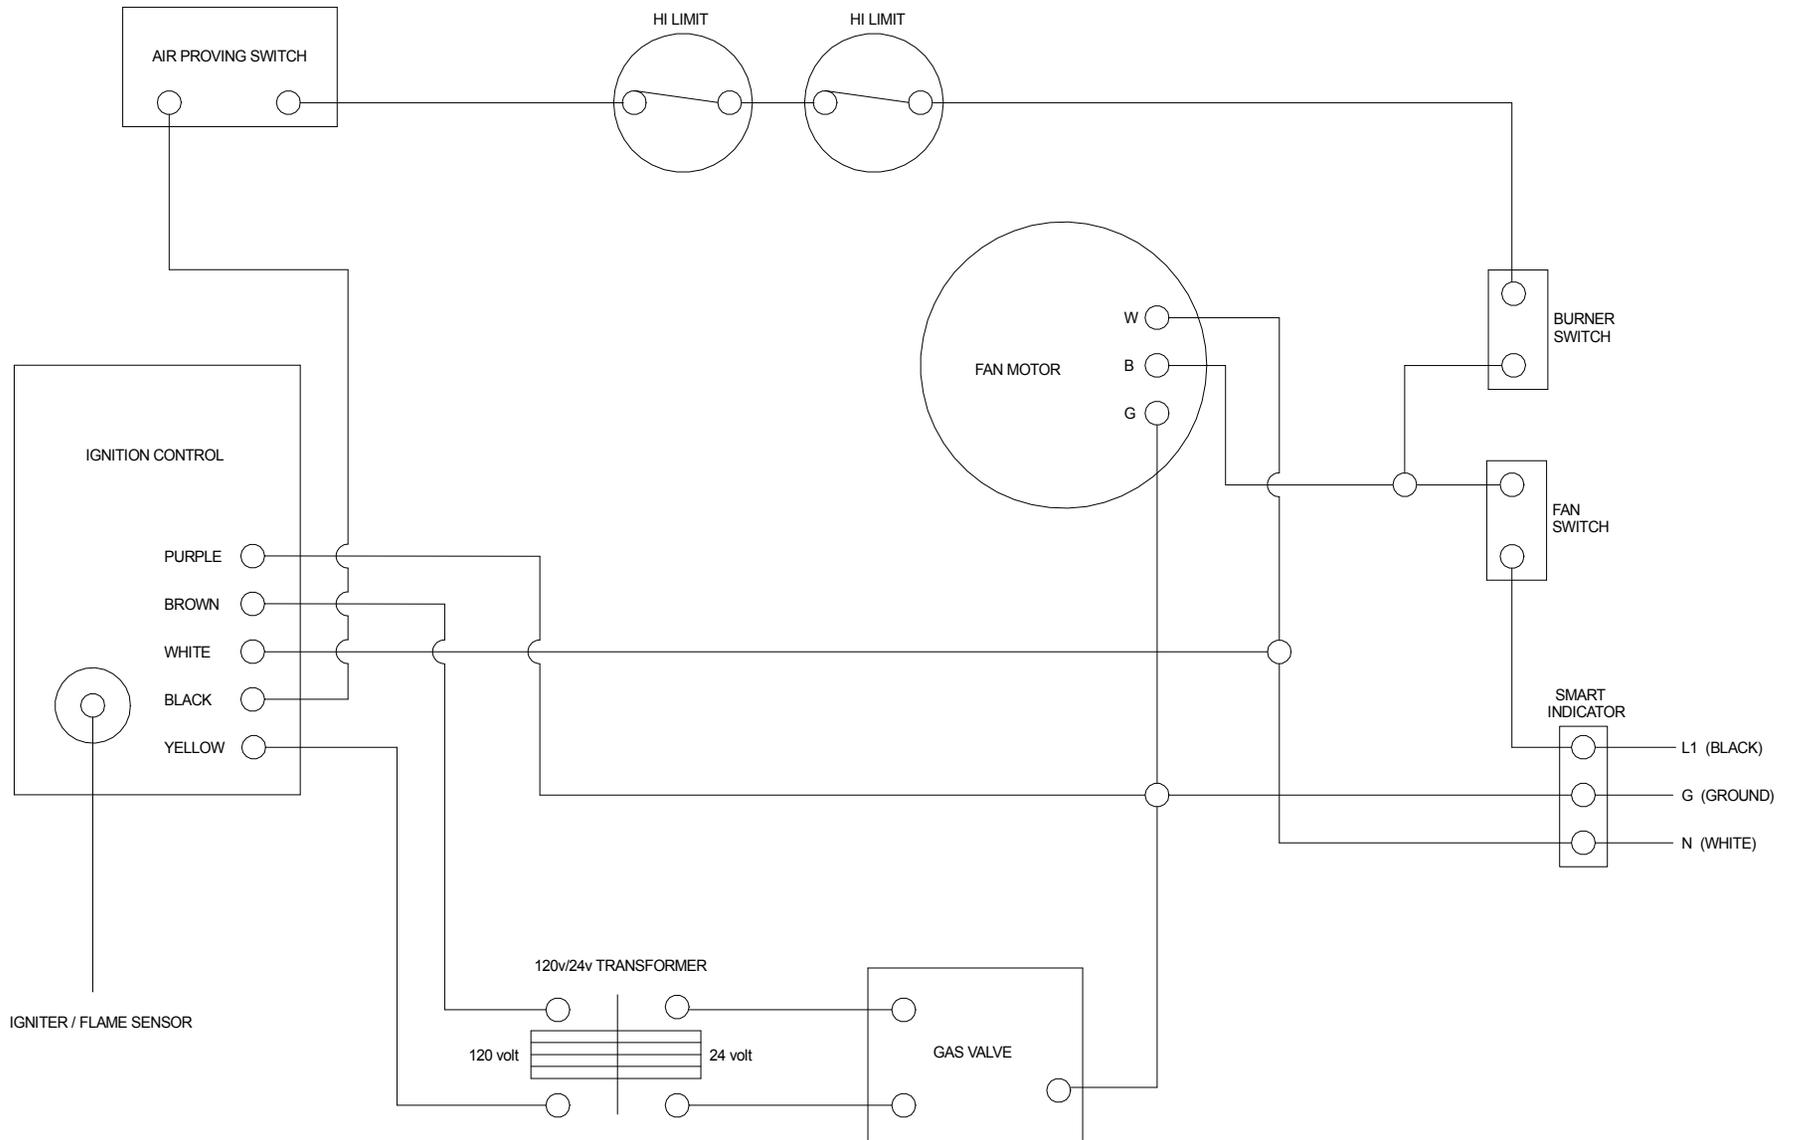

<b>DATE:</b> 07/19/10		<b>DRAWN BY:</b> IBW
<b>SCALE:</b>		<b>CHECKED BY:</b>
<b>TITLE:</b> THC Series - Wiring Diagram (SI)		<b>DWG. NO.</b> THC-001SI